



**CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO**

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
RESUMEN EJECUTIVO DESEMPEÑO  
TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO  
2022**

## Equipo de Monitoreo del POA:



## 1. Introducción

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, en cumplimiento de su política de monitoreo y evaluación, inicia la implementación del proceso de monitoreo del Plan Operativo anual (POA) a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Esta actividad tiene como objetivo crear un nivel de control que permita valorar el avance y los riesgos que podrían surgir para responder oportunamente y evitar el impacto negativo en su cumplimiento.

Para el diseño del Plan Operativo, fueron emitidos lineamientos o prioridades de la máxima autoridad, con la cual se traza una línea clara de las acciones principales a ejecutar para garantizar el logro de los resultados. A partir de ahí, cada unidad organizacional registró en el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (SISPME) las actividades, metas e insumos a requerir, informaciones que fueron utilizadas para elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de bienes y servicios (PACC) y el Presupuesto Anual de la Institución.

Como resultado del monitoreo se produce un informe semestral que nos permite evaluar el desempeño tanto a nivel global como por unidad organizacional. La comparación continua de lo planificado y lo ejecutado nos ayuda a medir la necesidad de nuevos esfuerzos para el alcance de los objetivos.

## 2. Filosofía institucional

### **Misión:**

Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.

### **Visión:**

Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.

### **Valores:**

- Eficiencia
- Respeto
- Responsabilidad
- Satisfacción del cliente
- Calidad

### **Promesa de valor:**

En la CAASD nos sentimos llamados a responder con efectividad y calidad a las demandas de nuestros usuarios, con soluciones técnicas y profesionales, pero también, con altos niveles de empatía y sensibilidad humana.

### 3. Marco Estratégico

#### 3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

La Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030 (Ley 1-12), promulgada por el Congreso Dominicano en el año 2012, es el principal instrumento ordenado por la ley 498-06. la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) “que definirá la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales del país tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política.

El accionar de esta Corporación, se vincula al EJE 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

**Objetivo General 2.5:** Vivienda digna en entornos saludables

**Objetivo Especifico 2.5.2:** Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

#### **Línea de Acción:**

Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.

Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

### 3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de todos los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

El accionar de la institución, se vincula dentro del objetivo 6, las metas que contiene son:

**6.1** De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

**6.2** De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

**6.3** De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

**6.4** De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

**6.5** De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

**6.6** De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.


**6.a** De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización,

uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

**6.b** Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

### 3.3 Pacto Nacional del Agua

## PACTO NACIONAL DEL AGUA

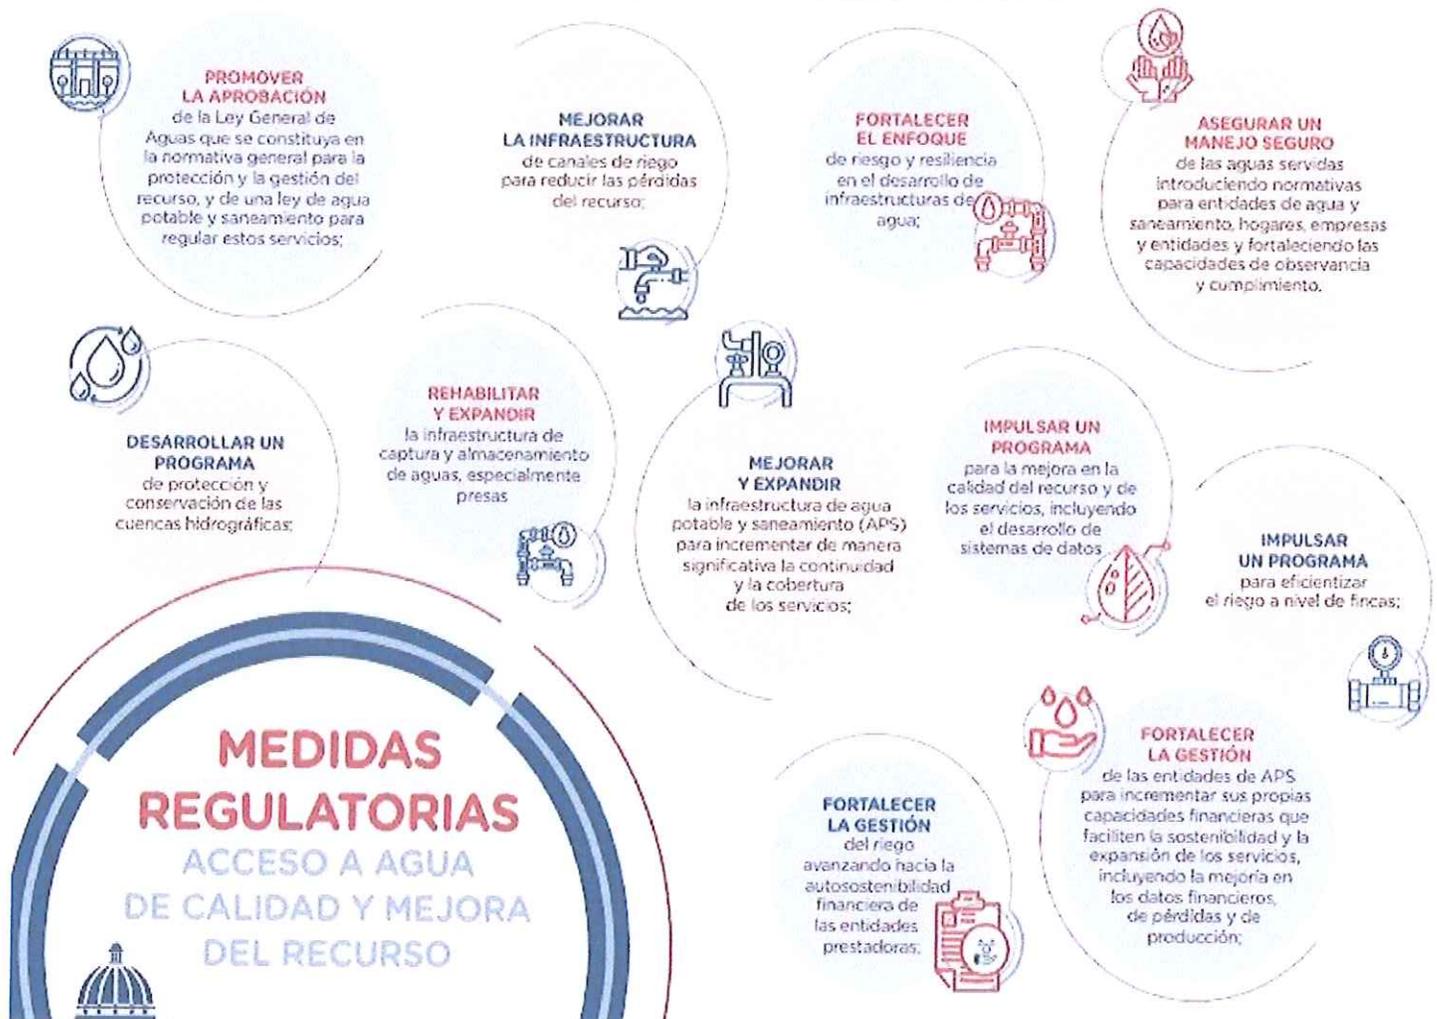

que ya hemos presentado ante el Consejo económico y social y que se extenderá hasta 2036 para llevar agua a toda la población dominicana, la creación de sistemas de tratamientos de aguas residuales y mejoras en la tecnificación de sistemas de riego para aumentar el ahorro de este escaso recurso natural.

s institucionales para formulación del POA

Cumplen el propósito de **regular la prioridad institucional en apego al Plan Estratégico aprobado por la máxima autoridad y su consecuente cumplimiento.** Los lineamientos se emiten anualmente para garantizar que el registro de las metas de cada área asegure el cumplimiento con lo previsto en los resultados del desempeño institucional.

Programa presupuestario 11: Abastecimiento de Agua Potable

1. Resultado Estratégico:

- Incrementada la cobertura de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales, a un 97%.

Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporar 32,898 nuevas viviendas al suministro agua potable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial / Dirección de planificación y Desarrollo Institucional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión a la red pública de agua potable de 1,140,686 viviendas al término del año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial</li> </ul>

2. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de producción agua potable a un 70%.

Producto 1: Producción de Agua Potable

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumen de agua potable producido, Total M<sup>3</sup> AÑO 564.5 Millones de galones / 17.9 m<sup>3</sup>/seg. / 409.37 MGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Operaciones / Departamentos Operacionales / Departamento de tratamiento potabilización de fuentes</li> </ul>

3. Resultado Estratégico:

- Reactivación de los servicios tras eventos hidro-atmosféricos en tiempo  $\leq$  72 Hrs

## Producto 1: Producción de Agua Potable

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte de Identificación y evaluación preliminar de daños en la infraestructura en 48 horas posterior al evento hidro-atmosféricos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / Departamento de tratamiento y potabilización de fuentes</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 sistemas de producción de Agua Potable superficiales con evaluación de vulnerabilidades a través de la aplicación de la metodología de acueductos seguros.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de tratamiento y potabilización de fuentes superficiales</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 sistemas de producción rehabilitados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Ingeniería / Dirección de Operaciones / Dirección de Planificación y Desarrollo</li></ul>

### 4. Resultado Estratégico:

- Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable con un promedio de 15 horas semanales

## Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Programa de suministro de agua potable por municipio/sector con promedio de 15 horas de servicios semanales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Distribución de agua</li></ul>

### 5. Resultado Estratégico:

- Abastecimiento provisto en cumplimiento a normas de calidad de agua IP  $\geq$  95%

## Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento normas de calidad del agua para consumo humano en un 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Operaciones / Departamentos Operacionales / División de Distribución de agua</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloración del agua al 100%, conforme a las normas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de calidad del agua (ICA) en las fuentes <math>\geq 70\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 puntos de muestreo de la calidad del agua reubicados conforme al territorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de los Municipios (Norte, Este, Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra) y el Distrito Nacional con un índice de Potabilidad <math>\geq 95\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas</li> </ul>

6. Resultado Estratégico:

- Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable con un promedio de 15 horas semanales

Producto 3: Suministro de Agua potable a través de Camiones Cisterna

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplir al 90% de los hospitales y escuelas públicas con falta de agua potable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplir al 90% de los casos de incendios reportados sin suministro a través de hidrantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar el programa de abastecimiento por tanqueo e implementar en más del 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna / Dirección de Operaciones</li> </ul>

Programa presupuestario 12: Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

1. Resultado Estratégico:

- Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario a un 31%.

Producto 1: Recolección de las aguas residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>38,234 nuevas viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>411,587 viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario al término del año.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Comercial</li> </ul>

2. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Producto 1: Recolección de las aguas residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado, Total Anual 118,981,771.44 M<sup>3</sup> / 325,977.46 M<sup>3</sup> por mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Alcantarillado sanitario</li> </ul>

3. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Tratamiento del 18% del volumen recolectado.

Producto 2: Tratamiento de las aguas residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saneamiento de las aguas residuales (Volumen de agua tratado), Total Anual 21,567,787.95 M<sup>3</sup> / 59,089.83 M<sup>3</sup> por mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Alcantarillado Sanitario</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>21,567,787.95 M<sup>3</sup> de agua residuales tratadas y vertidas en conformidad a las normas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas / Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente</li> </ul>

#### 4. Resultado Estratégico:

- Reactivación de los servicios tras eventos hidro-atmosféricos en tiempo  $\leq 72$  Hrs

Producto 1: Tratamiento de las aguas residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 sistemas de tratamiento de Aguas Residuales con evaluación de vulnerabilidades.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Operaciones Departamento de operaciones División de Alcantarillado Sanitario</li></ul>

#### Programa presupuestario 13: Gestión Comercial

##### 1. Resultado Estratégico:

- Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio, cobertura  $\geq 95$  %.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 mil Nuevos Clientes/usuarios catastrados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial / Dirección de Operaciones / Dirección Social / Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Regularizada 14 mil usuarios, pasando de 290,267 a 276,267 los usuarios inactivos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>

## 2. Resultado Estratégico:

- Incrementado el número de los clientes medidos a un 40%.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• 166,964 medidores en buen funcionamiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 41 mil nuevos medidores instalados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>

## 3. Resultado Estratégico:

- Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• RD\$100 millones de pesos recaudados, cartera de clientes morosos de alto consumo, (cuentas por cobrar-deuda vencida)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Recaudación del 80% del monto facturado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>

#### 4. Resultado Estratégico:

- Fortalecimiento de la gestión comercial.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Manual Operativo /Reglamento de la gestión comercial actualizado con políticas de gestión de cobros, catastral, clasificación de usuarios según uso, característica y políticas de servicios</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura tarifaria actualizada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplir al 100% con el estándar de los servicios comprometidos en tiempo y satisfacción</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Comercial</li></ul>

#### Programa presupuestario: Actividades Centrales y Actividades Comunes

##### 1. Resultado Estratégico:

- Propiciada la salud financiera/liquidez e incremento de activos.

Actividad Central 1, actividad específica 0003: Administración y finanzas.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estados financieros actualizados con toda la información</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Contabilidad / División de Contabilidad</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores de salud financiera /liquidez e incremento de activos; Liquidez corriente: <math>\geq 2.4</math>; Liquidez general: <math>\geq 2.3</math>; Capital de trabajo: <math>\geq 4</math> Mil Millones</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Contabilidad / División de Contabilidad</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Incrementada la calidad del gasto institucional. Índice de variación ejecución vs presupuesto <math>\leq 20\%</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Contabilidad / Departamento Administrativo / Dirección de Planificación</li></ul>

## 2. Resultado Estratégico:

- Incrementado el nivel de desempeño Institucional  $\geq 85\%$ .

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores Globales del SISMAP <math>\geq 85\%</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Recursos Humanos / Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendición de cuentas a los órganos rectores dentro del tiempo establecido</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de formulación de Planes, programas y proyectos / Todas las Direcciones</li></ul>

## 3. Resultado Estratégico:

- Mejorados los resultados de clima laboral, la productividad, la capacidad técnica y el trabajo colaborativo del recurso humano de la institución, indicadores de gestión humana SISMAP  $\geq 85\%$ .

Actividad Central 1, actividad específica 0003: Administración y Finanzas.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 mil servidores con desempeño evaluados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de capacitaciones</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5% de los Empleados en puestos elegibles a la carrera administrativa están ingresados al Sistema de carrera</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Reclutamiento y selección de personal</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 formaciones / capacitación continuada con orientación en el desempeño</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de capacitaciones</li></ul>

### 3. Resultado Estratégico:

- Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.

Actividad Central 1, actividad específica 0002: Planeación estratégica y evaluación de la gestión.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimientos indicadores de gestión de calidad y servicios SISMAP, <math>\geq 96</math>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional y calidad de gestión</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 servicios priorizados y simplificados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de Gestión / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones / área del servicio a simplificar</li></ul>

### 4. Resultado Estratégico:

- Sistema de Controles Internos Efectivos.

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementación de las NOBACI (Controles Internos) en 90%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Tecnología de la Información / Dirección de Revisión y Análisis / Dirección Financiera Administrativa / Todas las áreas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyectos nuevos priorizados para gestión del SNIP dentro del tiempo establecido</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora</li></ul>

5. Resultado Estratégico:

- Incrementada la valoración institucional, valoración elementos tangibles  $\geq 95\%$

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicaciones en el muro del sitio web institucional, 12 publicaciones</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de Comunicaciones / Dirección de ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial / Dirección de Operaciones</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Difusión del desempeño institucional (2 campaña)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de Comunicaciones</li></ul>

6. Resultado Estratégico:

- Realizada una gestión transparente frente a la sociedad.

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 95\%</math> índice de transparencia gubernamental</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• División de Acceso a la Información / Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carga de documentación institucional conforme a la Ley de transparencia (al día 10 c/mes)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• División de Acceso a la Información</li></ul>

## 7. Resultado Estratégico:

- Mejorada percepción ciudadana de los servicios de la CAASD, valoración  $\geq 80\%$

Actividad Central 1, actividad específica 0005: Educación sobre el manejo del agua potable y residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 alianzas con los organismos comunitarios, fortaleciendo el trabajo colaborativo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Social</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 talleres de adiestramiento comunitario para la operación y mantenimiento de las instalaciones intradomiciliarias, así como talleres sobre el uso racional del agua y responsabilidad social</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Social</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 jornadas educativas a escuelas, colegios y/o universidades sobre el uso y conservación del agua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de Comunicaciones</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 publicaciones mensuales de contenido educativo que promuevan el ahorro y conservación del agua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de Comunicaciones</li></ul>

## 8. Resultado Estratégico:

- Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.

Actividad Central 1, actividad específica 0004: Desarrollo de la tecnología.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"><li>• Índice de ITIGE en 85%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 procesos automatizados a través del sistema APSTRA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 certificaciones NORTIC vigentes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 interconexión de dependencias (Oficinas remotas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización sistema financiero (4 módulos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</li> </ul>

9. Resultado Estratégico:

- Mejoradas las condiciones ambientales y de conservación las cuencas y acuíferos de los sistemas que administra la CAASD.

Actividad Común 03, Actividad específica 0004: Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de cumplimiento de la ley y normativas ambientales aplicables en 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de reforestación de las cuencas, 2 jornadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyectos con permisos ambientales vigentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de la calidad de los vertidos de 11 plantas aguas residuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental</li> </ul>

## 4. Metodología de medición

La metodología de cálculo utilizada para el monitoreo está basada en el valor cumplido, el cual toma valores de 0 a 100 y establece su tope en 100 el cual registra ese cumplimiento como límite. Los indicadores que sobrepasan la meta no interferirán en el cumplimiento global de la ejecución del POA de cada área.

Ejemplo:

META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	
90%	95%	105%	X
90%	95%	100%	✓



## 5. Resultados alcanzados en el período<sup>12</sup>

En este primer monitoreo trimestral del año 2022, la institución presenta un **95.98%<sup>3</sup> de ejecución física operativa en el primer trimestre**, con grandes avances en todas las áreas. Con estos resultados hemos alcanzado un **avance físico general acumulado de un 24%** dentro del primer semestre 2022, lo que se traduce en un buen ejercicio de desarrollo del POA. Aunque algunas áreas fueron afectadas como: tecnología, y la gerencia comercial.

Unidad Rectora <sup>4</sup>	Enero	Febrero	Marzo
1 DIRECCIÓN GENERAL	100.00%	95.00%	100.00%
2 DIRECCION DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL	N/A	N/A	N/A
3 DIRECCION REVISIÓN Y ANÁLISIS	100.00%	100.00%	100.00%
4 DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	100.00%	100.00%	100.00%
5 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100.00%	100.00%	100.00%
6 DIRECCION JURÍDICA	N/A	N/A	N/A
7 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100.00%	75.00%	66.67%
8 DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	N/A	N/A	N/A
9 DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100.00%	100.00%	N/A
10 DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	96.00%	100.00%	92.79%
11 DIRECCION SOCIAL	95.34%	95.83%	78.37%
12 DIRECCION DE INGENIERÍA	97.62%	100.00%	82.33%
13 DIRECCION DE OPERACIONES	96.13%	99.03%	97.39%
14 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	100.00%	100.00%	N/A

Elaboración propia

<sup>1</sup> Estos resultados aún están en proceso de revisión.

<sup>2</sup> Actualizado al 6/4/2022

<sup>3</sup> Este dato puede variar según vayan avanzando las revisiones a las evidencias cargadas por las diferentes áreas.


<sup>4</sup> Algunas unidades están en proceso de reestructuración y reingeniería, por lo que su desempeño está afectado.

## 5.1 Resumen ejecución física de las metas prioritarias POA 2022

Meta: Producción de Agua Potable promedio diario de 400 MGD

Como se muestra en el gráfico, el comportamiento de la producción a superado la meta diaria alcanzando un promedio del trimestre de 420 MGD superando la meta planteada


Gráfico no. 1 Producción de Agua 2022

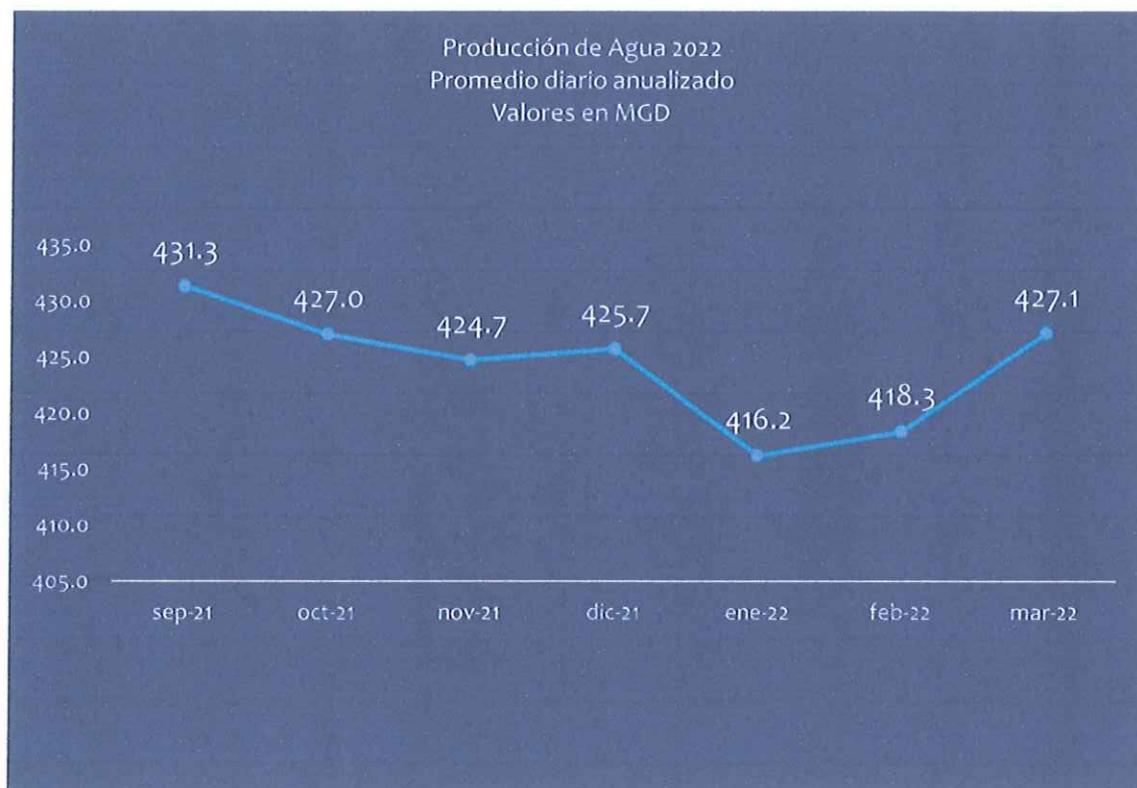

Fuente: Dirección de Operaciones

**Meta: Corrección del 70% de los reportes entrantes de averías**


Gráfico no. 2 Correcciones de reportes entrantes

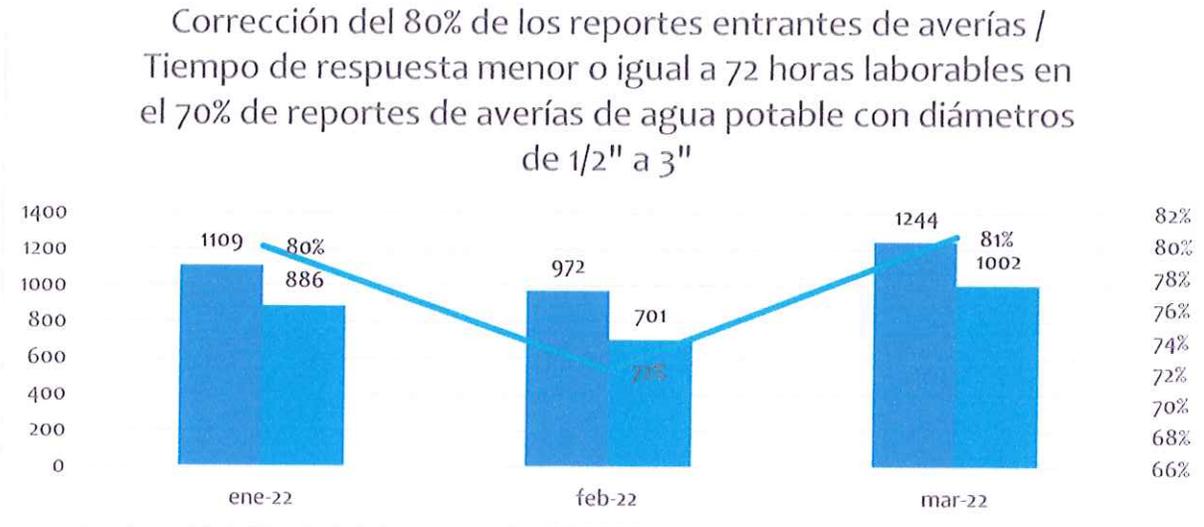

Fuente: Dirección de Operaciones

**Tiempo de respuesta menor o igual a 120 horas laborables en el 70% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" en las zonas Santo Domingo oeste, y Distrito Nacional<sup>5</sup>**


Gráfico no. 2.1 Correcciones de reportes entrantes zonas Suroeste y Noroeste

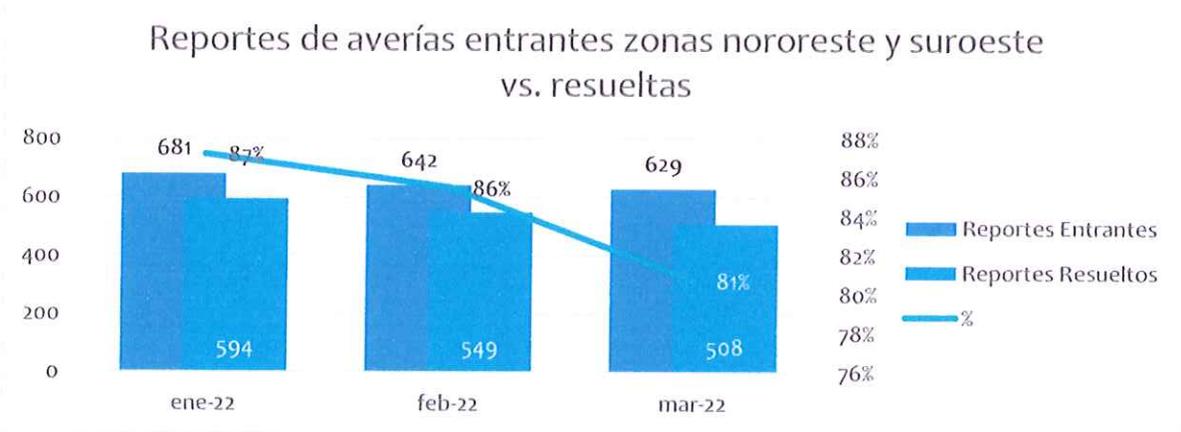

Fuente: Dirección de Operaciones

<sup>5</sup> Esta meta, sufrió una modificación producto del recorte presupuestario. Meta Original: Tiempo de respuesta menor o igual a 72 horas laborables en el 80% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" en las zonas Santo Domingo oeste, y Distrito Nacional

Gráfico no. 2.1 Correcciones de reportes entrantes zonas Suroeste y Noroeste menores de 3" en un tiempo menor o igual a 5 días

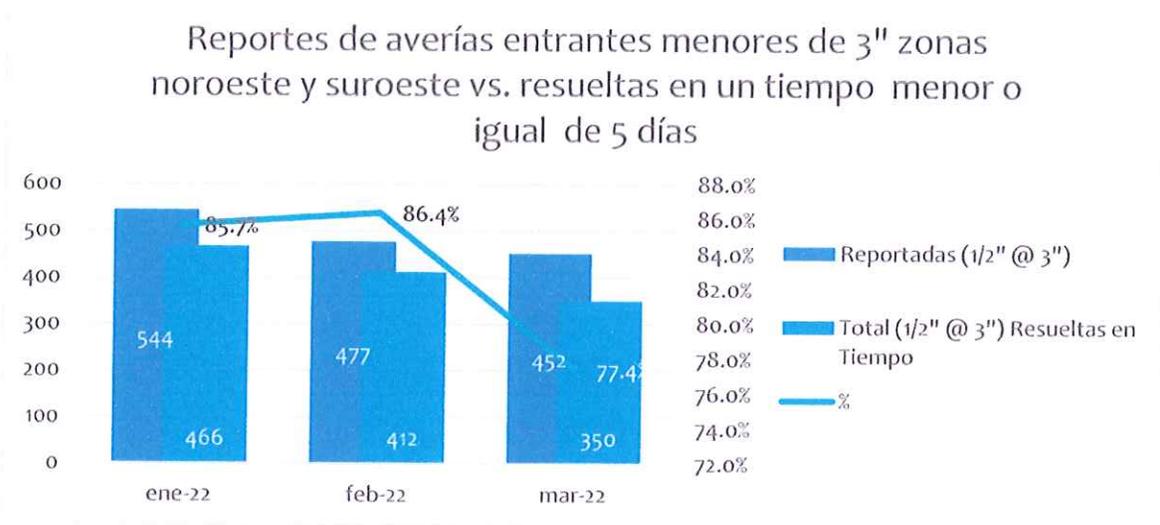


Fuente: Dirección de Operaciones

Meta: Índice de potabilidad (IP)  $\geq$  95%

Para el trimestre enero – marzo, no se ha alcanzado la valoración establecida en la meta en virtud de que la zona Norte se encuentra en un proceso de rehabilitación de sistema de cloración en cada uno de sus sistemas.


Gráfico no. 3 IP resultados globales

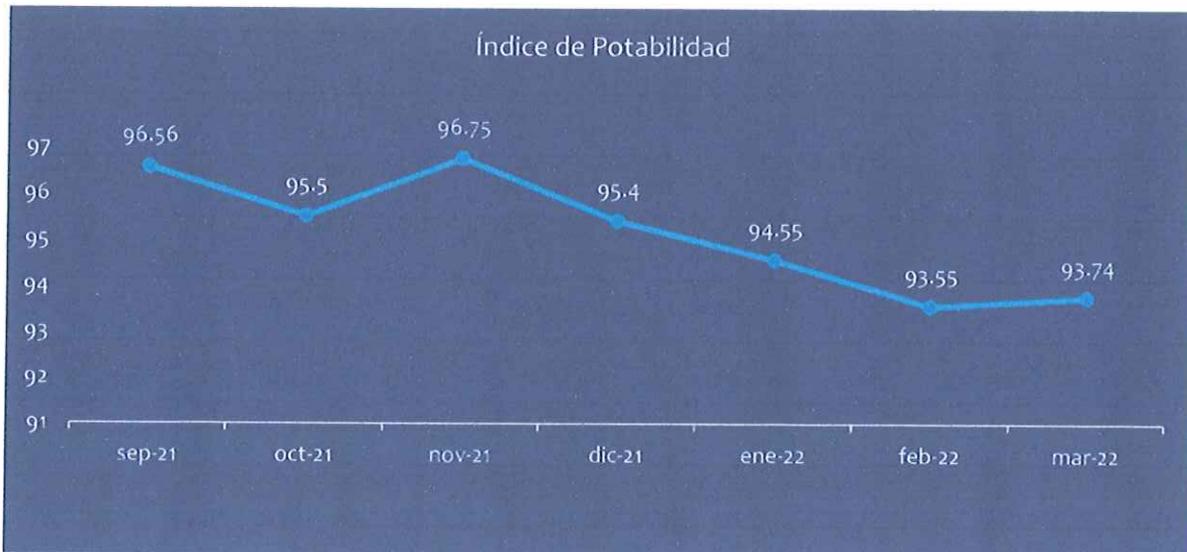

Fuente: Dirección de Operaciones

Meta: Digitalizar el 100% de los levantamientos realizados en las intervenciones en líneas mayores de 3" redes de agua potable y alcantarillado, semanalmente.

Gráfico no. 4 Levantamientos digitalizados

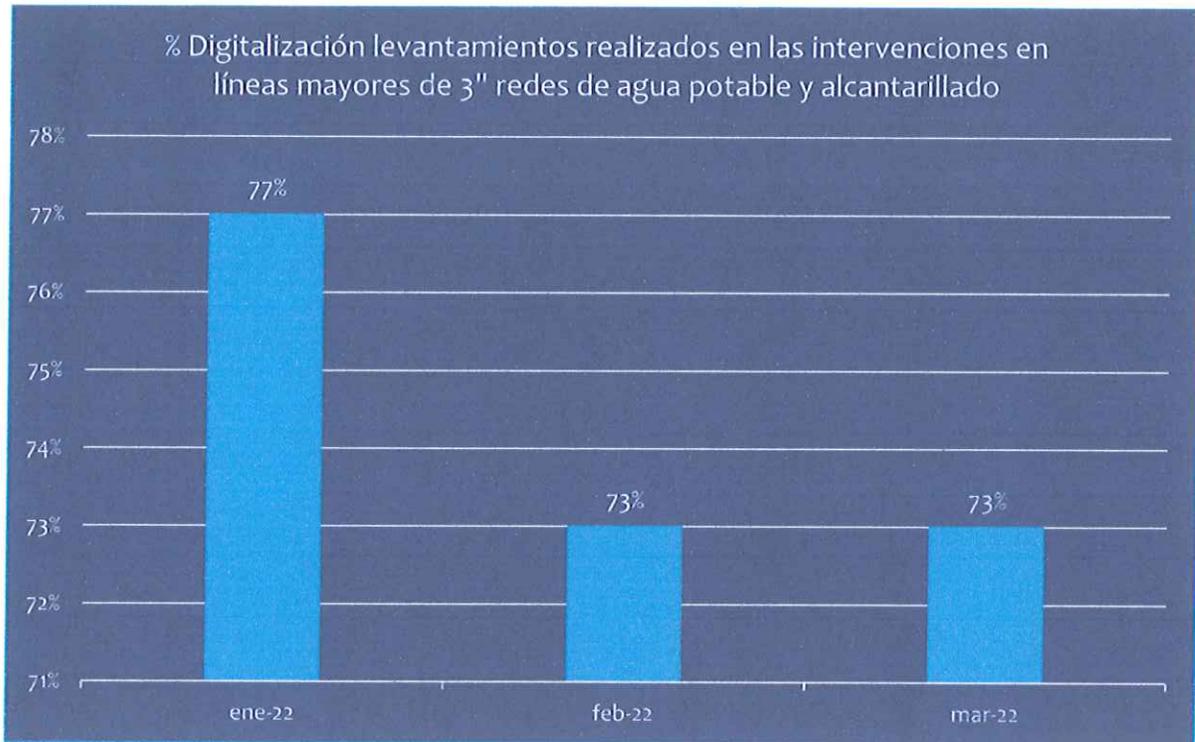

Fuente: Dirección de Operaciones

Meta: Realizar 2 mediciones mensuales de presión o caudal en el sistema de distribución de agua.

Tabla no. 1 Medición de la presión

Lugar	Línea	Día	Horario de medición	Presión
KM 9	Expreso 54 pulgadas	18-01-2022	8:00 am	24 psi
KM 9	Expreso 54 pulgadas	18-01-2022	12:00 pm	18 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	18-01-2022	8:00 am	38 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	18-01-2022	2:00 pm	44 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	Valdesia Haina 42 pulgadas	15-02-2022	10:00 am	19 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	Valdesia Haina 42 pulgadas	15-02-2022	1:00 pm	25 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	El Rodillo-Haina	14-02-2022	10:00 am	25 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	El Rodillo-Haina	14-02-2022	1:00 pm	18 psi
KM 9	Torre de partición 5	14-02-2022	9:00 am	28 psi
KM 9	Torre de partición 5	14-02-2022	12:00 pm	23 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	14-02-2022	8:00 am	38 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	14-02-2022	2:00 pm	36 psi
KM 9	Línea Isa delante la 4 de 36 pulgadas	07-03-2022	8:00 am	26 psi
KM 9	Línea Isa delante la 4 de 36 pulgadas	07-03-2022	11:00 pm	14 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	07-03-2022	8:00 am	42 psi
Máximo Gómez	Trasvase al norte 20 pulgadas	07-03-2022	2:00 pm	36 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	Valdesia Haina 42 pulgadas	07-03-2022	10:00 am	0 psi
Luperón esquina 27 de Febrero	Valdesia Haina 42 pulgadas	07-03-2022	1:00 pm	22 psi

Fuente: Dirección de Operaciones



## Mantenimiento en la red de alcantarillado sanitario

Tabla No. 2 Mantenimientos en la red de alcantarillado

Meses	Limpieza de Líneas	Limpieza de registros externos	Limpieza de registros internos	Limpieza de acometidas	Reparación de líneas colectoras	Reparación de acometidas
Enero	39,035 ml	504	838	809	10 ml	26
Febrero	64,477 ml	642	1085	903	15 ml	32

Fuente: Informe mensual de estadísticas de operaciones

Meta: 96% de las quejas de orden técnico, recibidas por el centro de atención telefónica, atendidas en 15 días laborables. / 100% de reclamos y denuncias técnicas, en conformidad con el tiempo establecido.

Tabla no. 4 Cantidad de solicitudes y/o reportes con promedio de respuesta

AÑO	PROMEDIO TIEMPO DE RESPUESTA				
	2022	Enero -Marzo			
Vías de recepción	Tiempo establecido (DIAS)	Cantidad de reportes entrantes	Cantidad de reportes contestados en la fecha establecida	Tiempo de Respuesta Promedio según el canal de recepción	%
Sistema 311	15	22	20	4	91%
Call Center	15	1,473	1,192	3	81%
Buzón de Quejas y Sugerencias	15	29	29	9	100%
OAI	15	0	0	-	-
<b>PROMEDIO</b>		<b>1,524</b>	<b>1,241</b>	<b>5</b>	<b>91%</b>

Fuente: Departamento de Desarrollo institucional y calidad de gestión

Meta: Dar respuesta al 100% de los casos de medidores traídos al laboratorio para pruebas<sup>6</sup>.

Tabla no. 5 Pruebas realizadas a medidores de campo

Mes	Cantidad Entrante	Pruebas de medidores			
		Conformes después de pruebas	No conformes al aplicar las pruebas	% de pruebas aplicadas	% Conformidad
ene-22	50	12	38	100%	24%
feb-22	88	19	69	100%	22%
mar-22	231	31	200	100%	13%

Fuente: Departamento de Laboratorio y Taller de Mantenimiento de Medidores

Meta: Realización de pruebas exactas a los medidores traídos por contratistas en un 95%<sup>7</sup>

Tabla no. 6 medidores certificados a los contratistas de la CAASD

No.	Diámetro	Marca	Serial	Lectura M <sup>3</sup>	Resultado	Fecha	Nombre de contratista o empresa
1	1"	GENEBRE	2021-465.049	4	C	12/01/2022	Grupo Mágnun SRL
2	1"	GENEBRE	2021-465.007	3	C	13/01/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
3	1 1/2"	GENEBRE	2021-463.248	3	C	13/01/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
4	1"	GENEBRE	2021-465.011	2	C	13/01/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
5	1"	GENEBRE	2021-465.009	2	C	13/01/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
6	1 1/2"	ARAD	MS-1 1/2"-08-72139	2	C	17/01/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
7	1 1/2"	ARAD	21-40079530	6	C	18/01/2022	Constructora Sosanma SRL
8	3/4"	GENEBRE	2020-461.950	0	C	18/01/2022	Víctor Matos Medina
9	1 1/2"	GENEBRE	2021-463.243	2	C	25/01/2022	Víctor Matos Medina
10	3/4"	GENEBRE	2020-460.016	0	C	27/01/2022	Víctor Matos Medina

<sup>6</sup> Meta afectada por la falta de equipos, la redacción original: Dar respuesta al 85% de los casos de medidores traídos al laboratorio para pruebas en no más de 72 horas

<sup>7</sup> Las certificaciones se están realizando el mismo día.

11	1"	GENEBRE	2021-464.948	2	C	08/02/2022	Claudia Patricia Ogando Méndez
12	3"	GENEBRE	E-21-130876	3	C	10/02/2022	Fideicomiso Crisfer Independencia
13	3/4"	GENEBRE	2020-461.939	0	C	15/02/2022	Leibniz Garisbaldy Ogando Camilo
14	3/4"	GENEBRE	2020-461.942	0	C	15/02/2022	Leibniz Garisbaldy Ogando Camilo
15	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.239	3	C	17/02/2022	Grupo Magnum SRL
16	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.237	2	C	17/02/2022	Leibniz Garisbaldy Ogando Camilo
17	2"	ARAD	19-50015843	5	C	21/02/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
18	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.214	3	C	21/02/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
19	4"	GENEBRE	21.023099	4	C	22/02/2022	Mateito Ramírez Rosario
20	3"	GENEBRE	21.034898	2	C	22/02/2022	Mateito Ramírez Rosario
21	3"	GENEBRE	21.034889	3	C	22/02/2022	Mateito Ramírez Rosario
22	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.215	2	C	22/02/2022	Emilio Adenawer Sánchez Pérez
23	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.213	2	C	24/02/2022	Adenis y Reynaldo Solutions Suplus SRL
24	3/4"	GENEBRE	2020-461.945	0	C	25/02/2022	Danilo José Domínguez Ogando
25	1"	GENEBRE	2021-464.951	2	C	25/02/2022	Danilo José Domínguez Ogando
26	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.238	3	C	07/03/2022	Franklin Delanoi Álvarez Batista
27	3/4"	GENEBRE	2020-456.585	1	C	08/03/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
28	1 1/2"	GENEBRE	2021-464.212	3	C	09/03/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
29	1 1/2"	ARAD	21-25069408	2	C	10/03/2022	Inmobiliaria Vinirasa SRL
30	1"	GENEBRE	2021-465.040	2	C	14/03/2022	Construcciones Palomino SRL
31	3/4"	GENEBRE	2020-461.952	0	C	15/03/2022	Construcciones Palomino SRL
32	1 1/2"	GENEBRE	2021-471.453	2	C	16/03/2022	Typhon Soluciones SRL
33	2"	GENEBRE	E-21-130795	5	C	16/03/2022	Typhon Soluciones SRL
34	2"	ARAD	17-50109172	4	C	16/03/2022	Construcciones Ayaa SRL
35	3"	GENEBRE	E-21-130839	3	C	16/03/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
36	3"	GENEBRE	E-21-130850	3	C	16/03/2022	Yoani Yoselin Madera Taveras
37	1"	GENEBRE	2021-465.001	2	C	16/03/2022	Eudi Carvajal
38	4"	GENEBRE	E-21-130986	3	C	18/03/2022	Sergio Miguel Sánchez Gómez

39	1 1/2"	GENEBRE	2021-471.519	2	C	21/03/2022	Mersacons SRL
40	2"	GENEBRE	E-2021-132308	5	C	21/03/2022	Construcciones Palomino SRL
41	3/4"	GENEBRE	2021-463.847	0	C	22/03/2022	Eudi Carvajal
42	4"	GENEBRE	E-21-130990	4	C	30/03/2022	Vornamar SRL

Fuente: Departamento de Laboratorio y Taller de Mantenimiento de Medidores

Resumen de pruebas de medidores de contratistas por marca y diámetros.

Marca	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	Total general
ARAD			3	2			5
GENEBRE	8	8	11	2	5	3	37
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>42</b>

Fuente: Departamento de Laboratorio y Taller de Mantenimiento de Medidores

Meta: Fiscalización al 85% del parque de medidores en zona Norte/Este<sup>8</sup>

Tabla no. 7 Fiscalizaciones a mantenimientos preventivos y parqué de medidores zona norte/este

Mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos preventivos fiscalizados	Porcentaje de Mantenimiento fiscalizados (fiscalizados/preventivos)
5,582	4,669	83,64%

Conexiones con Medidor	Mantenimiento preventivos realizados	Porcentaje de Mantenimiento preventivo (Preventive/conexión con medidor)
51,822.00	5,582.00	11%

<sup>8</sup> Esta meta cambió, fruto de la falta de recursos humanos, y equipos. La meta Original, era el 85% de mantenimientos correctivos en las zonas NO/SO

Tabla no. 7.1 Mantenimiento Correctivo solicitados por clientes

<b>RECLAMOS DEL TRIMESTRE ENE-MAR-22</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESEMPEÑO</b>
<b>TOTAL, DE CASOS REPORTADOS</b>	1123	
<b>CASOS COMPLETADOS</b>	860	76.58%
<b>CASOS PENDIENTES</b>	243	21.64%
<b>CASOS COMPLETADOS EN EL RANGO DE 72/h</b>	147	17.09%
<b>CASOS COMPLETADOS FUERA DEL RANGO 72/h</b>	97	11.28%

Fuente: Departamento de Laboratorio y Taller de Mantenimiento de Medidores

## 5.2 Indicadores Comerciales

Meta: Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado

Tabla no. 8 Gestión comercial

FACTURADO (Sin mora) RD\$	RECAUDADO (Sin mora) RD\$	FACTURADO RD\$	RECAUDADO RD\$	CANTIDAD DE PAGOS	EFICIENCIA COBRANZA (Recaudos sin moras/facturación sin mora) %
146,779,022	87,157,145	216,196,478	118,109,440	117,726	59.38
155,162,875	56,376,650	218,638,727	108,975,263	117,332	36.33
149,837,013	71,881,788	217,321,780	118,186,423	132,580	47.97


Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

### Clientes Catastrados 2022 por concepto


MESES	RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	COMERCIAL	OFICIAL	MIXTO (RES Y COM)	OTROS	TOTAL GENERAL
ene-22	478,900	1,261	40,793	2,602	64,865	5,180	593,601
feb-22	480,438	1,296	40,814	2,627	64,901	5,053	595,129
mar-22	481,062	1,286	40,820	2,675	64,917	5,038	595,793

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

Gráficos no. 5 Facturado contra lo recaudado

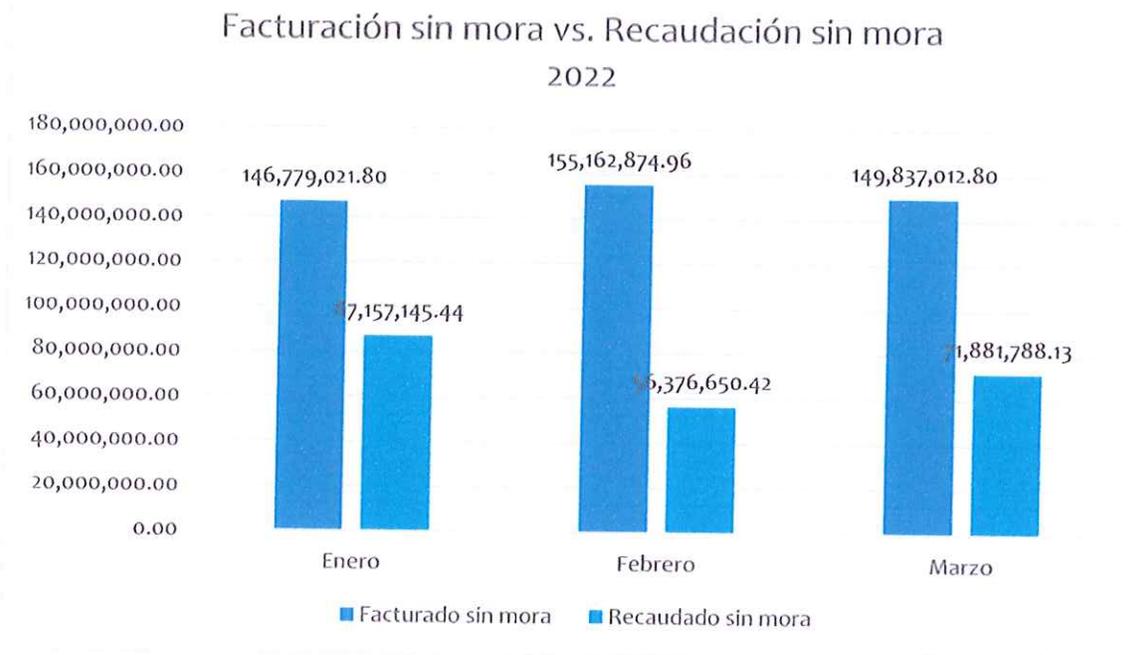


Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

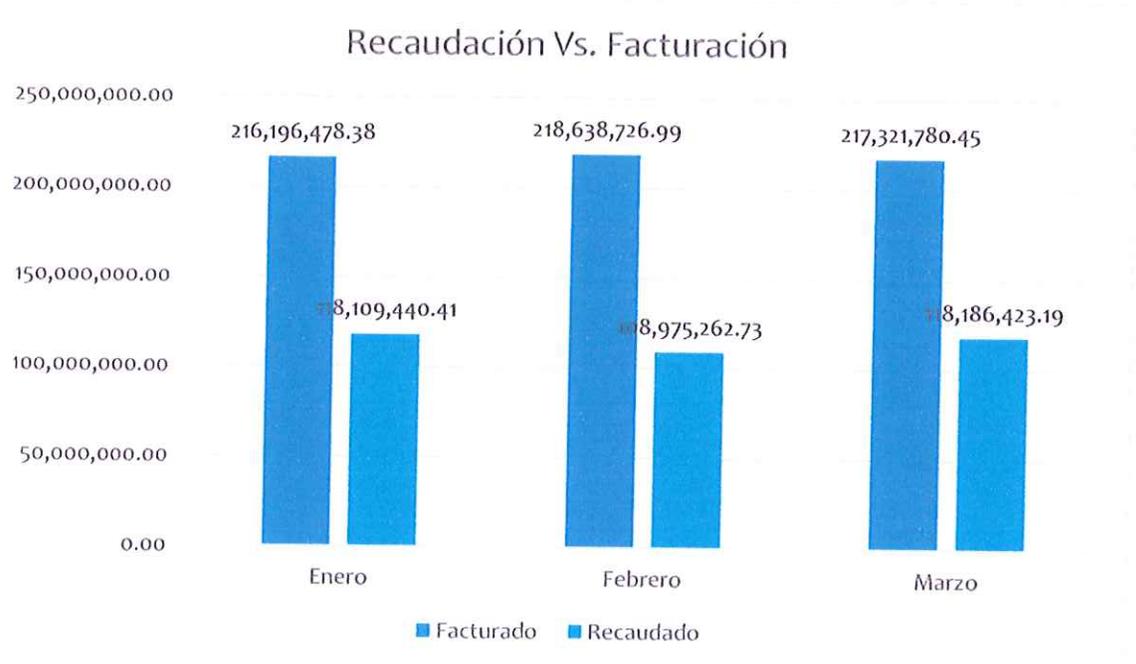

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial


Gráfico no. 6 Recaudaciones en el trimestre por concepto

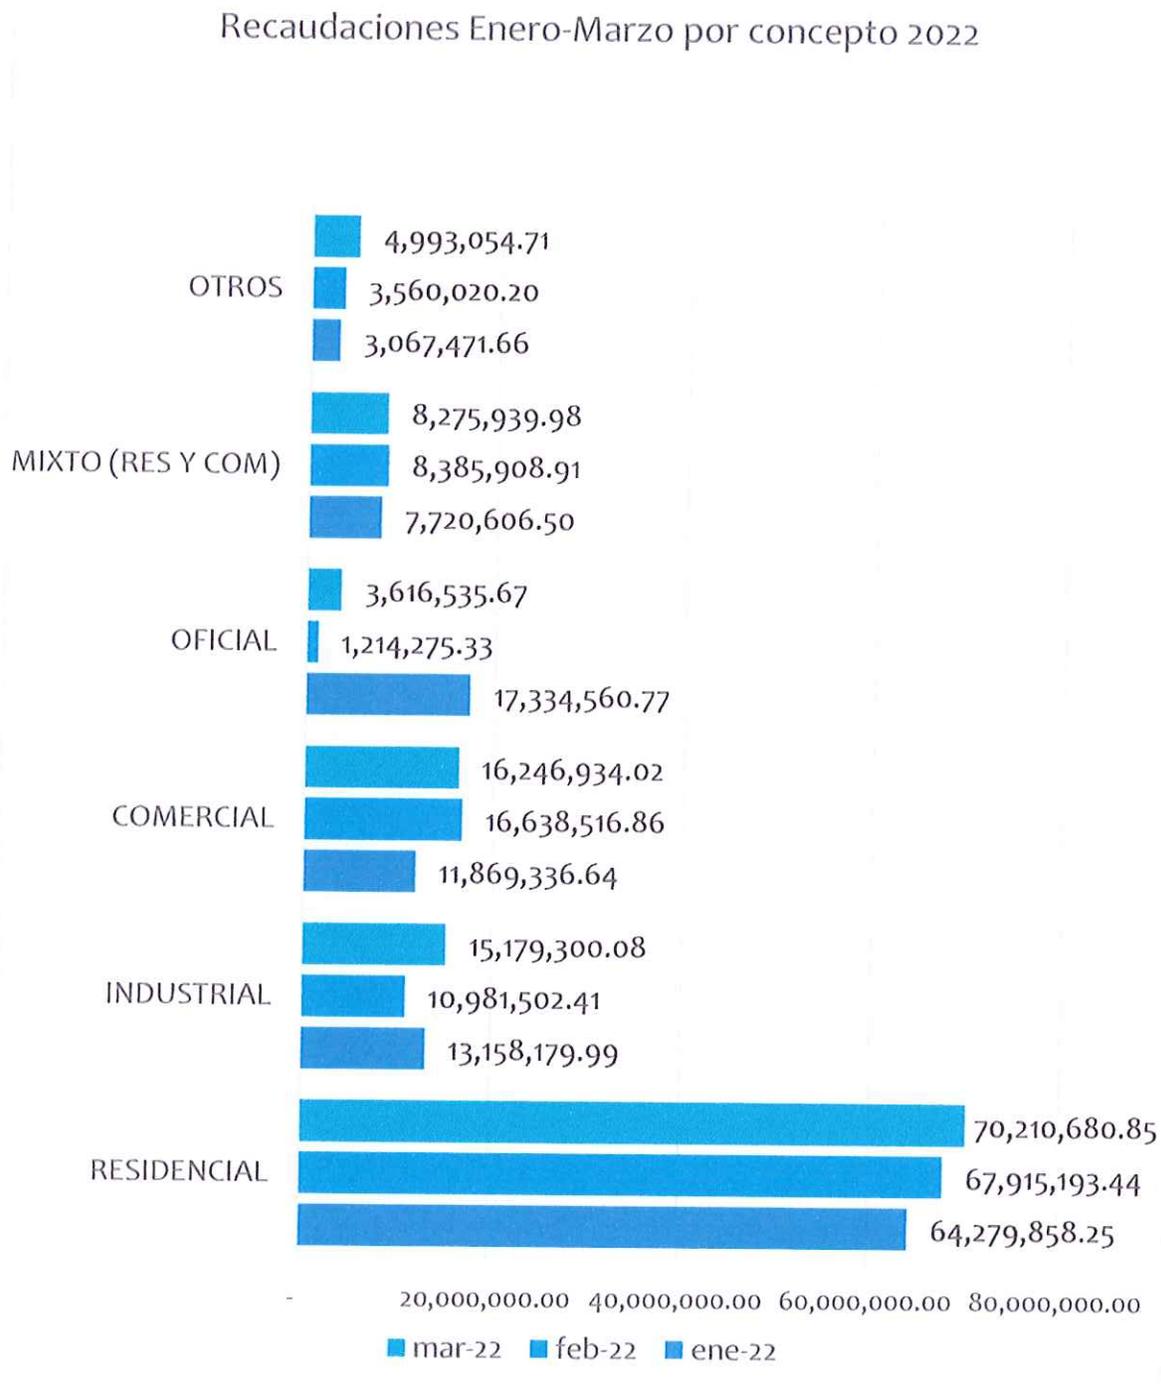

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

## Actualización de catastro de usuario


Gráfico no. 7 Actualización de catastro

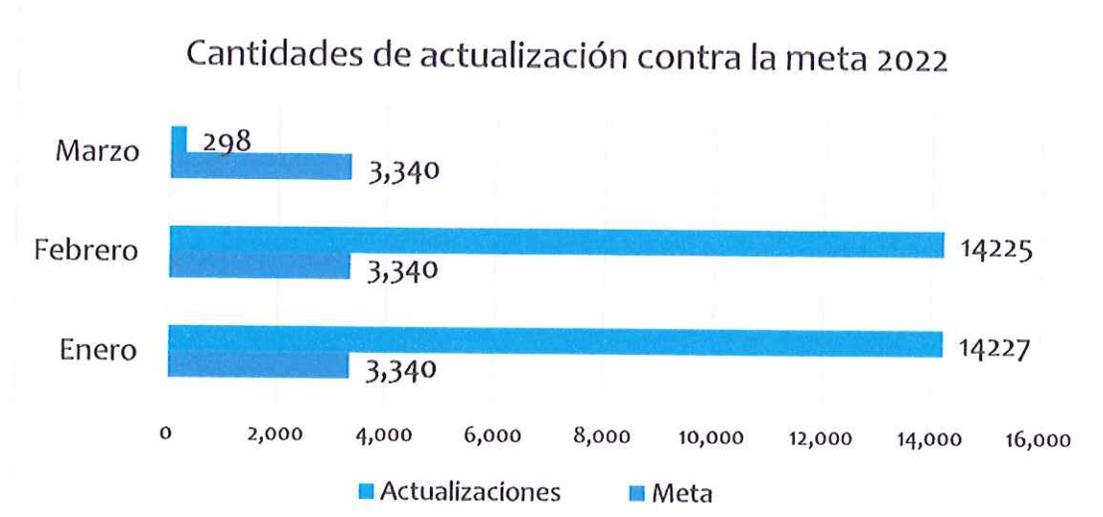

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

## Regularizar usuarios inactivos

Gráfico no. 8 Actualización de inactivos contra la meta

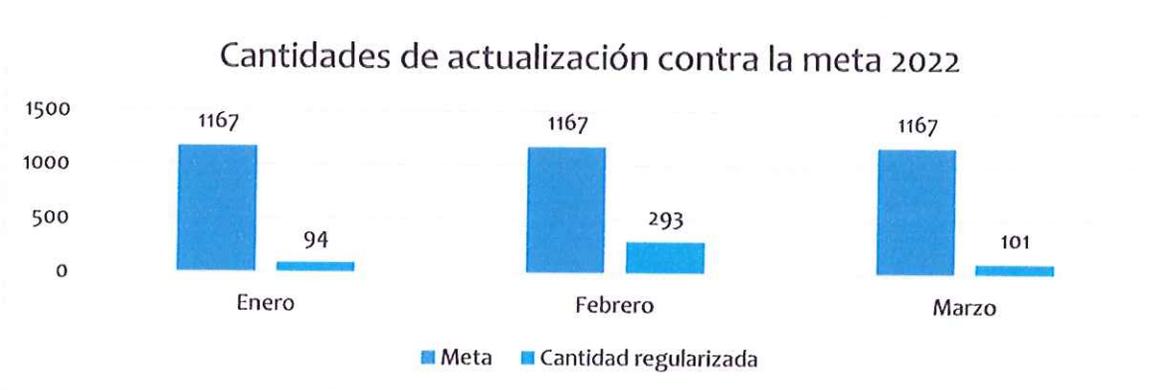

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

## Gestión y supervisión de obras


Tabla no. 10 Avances totales en obras supervisadas

No.	PRODUCTOS	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo
1	Tuberías de agua potable colocadas en Santo Domingo y el D.N.	ML	6,107.78	26,346.19	18,497.41
2	Acometidas de agua potable colocadas en el Gran Santo Domingo	UDS	1,116.00	2,331.00	2,040.00
3	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de pozos, en el Gran Santo Domingo.	UDS	-	-	-
4	Filtrantes construídos o rehabilitados en Santo Domingo y el D.N.	UDS	-	5.00	-
5	Tuberías de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial colocadas en Santo Domingo y el Distrito Nacional	ML	1,374.35	809.10	1,080.48
6	Unidades de acometidas sanitarias Construídas en Santo Domingo y el D.N.	UDS	43.00	96.00	101
7	Saneamiento de cañada en Santo Domingo y el Distrito Nacional	ML	1,045.85	483.00	2,774.00

Fuente: Unidad ejecutora de Proyectos

### Meta: Viviendas Incorporadas por la Dirección de Ingeniería a los servicios de agua y saneamiento

Figura no. 2

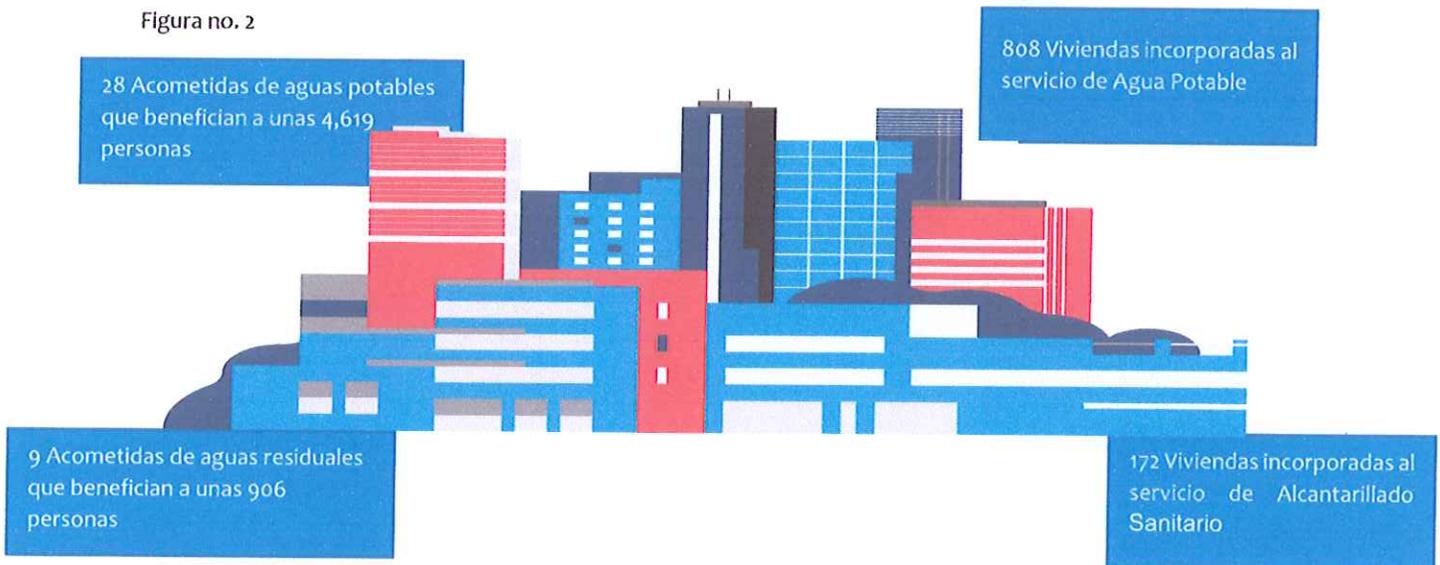

## 5.3 Indicadores sociales

Tabla no. 11 Principales indicadores de la Dirección Social

	Meta		Enero	Febrero	Marzo
Dirección Social	Abastecimiento de agua por Camiones Cisterna	Viajes realizados	1,488	1,424	1,178
	Mantenimiento en la Microred de distribución	Cantidad de fugas de agua potable de 1/2" hasta 4" corregidas	239	181	242
	Suministro de agua instituciones gubernamentales	Viajes realizados	108	111	111
	Visitar doscientos cuarenta (240) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones Sectoriales representantes de las diferentes circunscripciones y municipios para conocer las problemáticas que afectan sus zonas y poder brindarle una solución.	Cantidad de visitas	90	54	70

Fuente: Dirección Social

## 5.5 Otras estadísticas y logros relevantes de la institución



---

**Lic. Juan Alexander Pascual**  
Analista de Planificación y Desarrollo

Elaborado Por:

---

**Licenciada Siria Subervi**  
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

---

**Ing. Sergio Polanco**  
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado Por:

---

**Lic. Katiusca Ledesma**  
Directora Planificación y Desarrollo Institucional